


Vestforsyning Varme A/S


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 0,71


Vedvarende energi

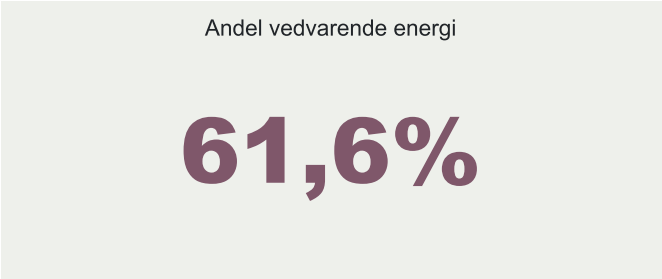

Rangering - CO₂ udledning

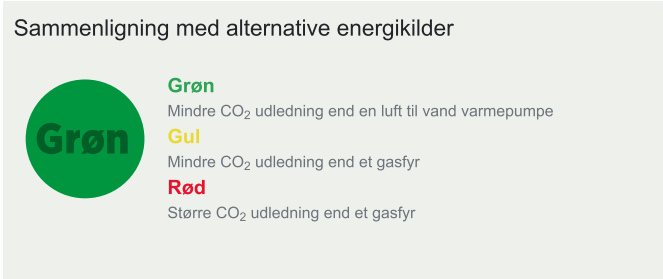

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

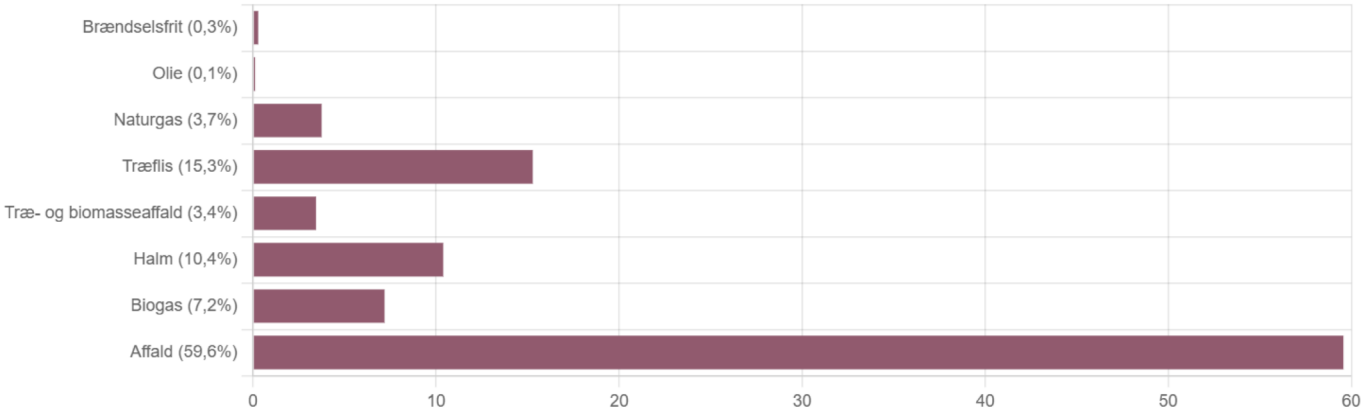

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,7	kg/GJ	9,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	0,6	g/GJ	2,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,8	kg/GJ	10,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,6	g/GJ	2,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	7,0	g/GJ	25,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	14,2	g/GJ	51,1	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	0,5	g/GJ	1,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,0	g/GJ	3,6	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vestforsyning Varme A/S
CVR: 26704065
Nupark 51, Måbjerg | 7500 Holstebro
+45 96 12 74 60 | bbp@vestforsyning.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.